

INSTALLATION
 INSTALACIÓN
 INSTALLATION
 INSTALAÇÃO
 INSTALLATION
 INSTALLAZIONE
 安装
 取り付け
 설치

iCLASS[®] by HID[®]

PRODUCT	BASE PART NUMBER	INPUT VOLTAGE	CURRENT RANGE	OPERATING TEMPERATURE	CABLE DISTANCE
R10/RW100	6100/6101	5-16 VDC	45 - 92 mA	-30° - 150° F (-35° - 65° C)	Wiegand 500ft(22AWG) 300 ft(24AWG)
R30 / RW300	6110/6111	5-16 VDC	45 - 92 mA	-30° - 150° F (-35° - 65° C)	RS232 * 50 ft
R40 / RW400	6120/6121	5-16 VDC	45 - 92 mA	-30° - 150° F (-35° - 65° C)	RS485 * 4000 ft.
RP40 Wiegand Only	6125A	5-16 VDC	80 mA	30° -150° F (35° - 65° C)	


THESE READERS ARE INTENDED TO BE USED WITH LISTED (UL 294) CONTROL EQUIPMENT

*Expansion Module Required (not available with RP40)


1 ASSEMBLY AND DISASSEMBLY MONTAJE Y DESMONTAJE MONTAGE ET DÉMONTAGE MONTAGEM E DESMONTAGEM ZUSAMMENBAU UND ZERLEGUNG MONTAGGIO E SMONTAGGIO 安装与拆卸 組立ておよび分解 조립 및 분해




2 PREPARING PREPARACIÓN PRÉPARATION PREPARAÇÃO VORBEREITUNG PREPARAZIONE 准备 準備 준비

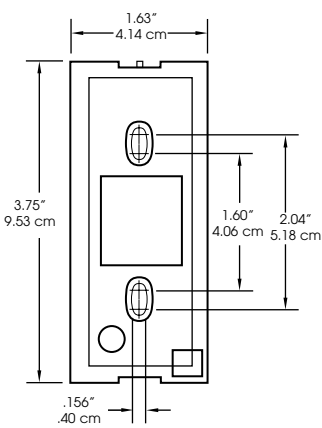

**R10
 RW100**

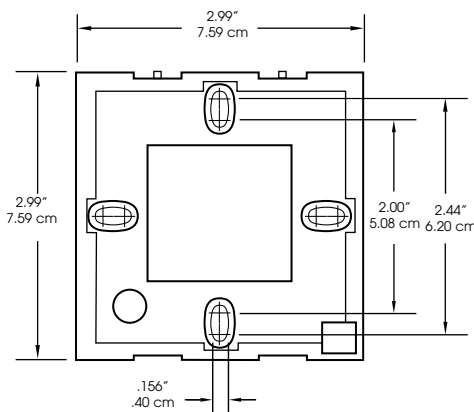


R30/RW300

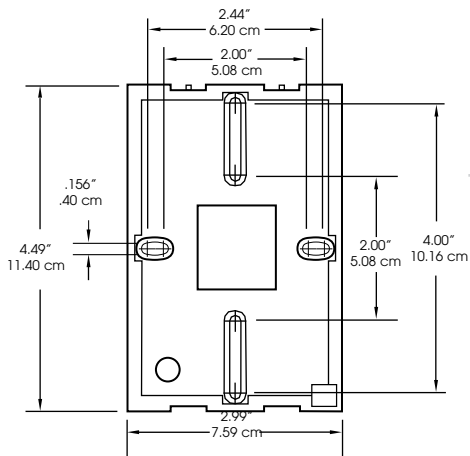

R40/RP40/RW400

3 TESTING PRUEBA TEST TESTE TESTEN TESTARE 测试 테스트 카드

Turn power on
 Encienda la unidad
 Mettez sous tension
 Ligar energia
 Strom einschalten
 Accendere
 打开电源 / 加电
 電源を入れる
 전원을 켜십시오

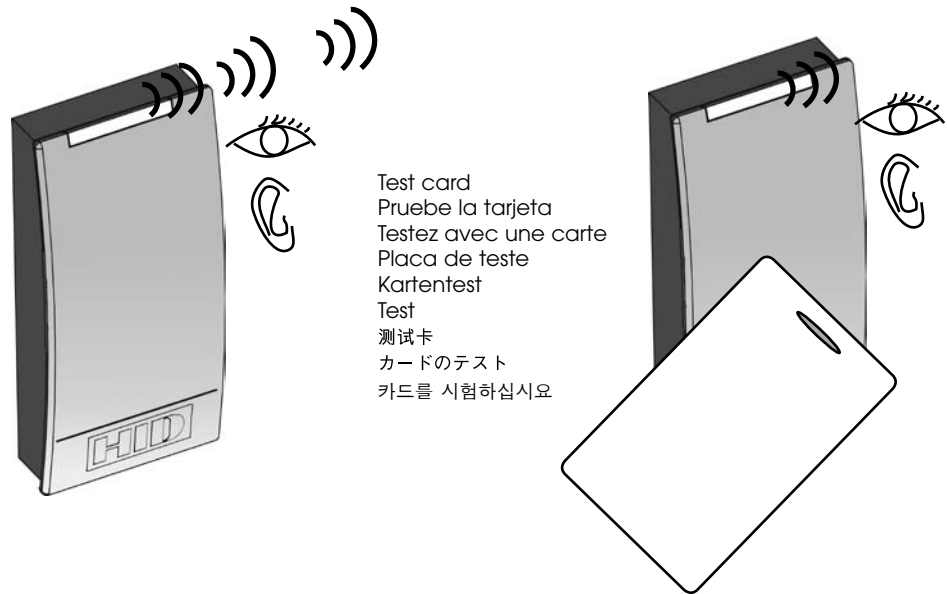

Test card
 Pruebe la tarjeta
 Testez avec une carte
 Placa de teste
 Kartentest
 Test
 测试卡
 카드의 테스트
 카드를 시험하십시오

ENGLISH Wiring diagram

Yellow	P1-1	Beeper Input
Orange	P1-2	Green LED
Black	P1-3	Ground
Red	P1-4	VDD
Drain	P1-5	*Shield Ground
Brown	P1-6	Red LED
Blue	P1-7	Hold
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
Green	P2-3	Wiegand Data 0
White	P2-4	Wiegand Data 1
Violet	P2-5	***Open Collector Output
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* Drain wire can be "data return" line when a separate power supply is used
 ** Requires Expansion Module (RS232, RS485, USB)
 *** Tamper Output
 (See section 4 for terminal connections)

ESPAÑOL Diagrama de cableado

Amarillo	P1-1	altavoz
Naranja	P1-2	Led verde
Negro	P1-3	Tierra
Rojo	P1-4	+CC
Malla	P1-5	*blindaje de tierra
Marrón	P1-6	Led rojo
Azul	P1-7	entrada de retención
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
Verde	P2-3	Data 0 (datos)
Blanco	P2-4	Data 1 (reloj)
Violeta	P2-5	***salida a colector abierto
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* El cable de drenado puede ser utilizado como "línea de regreso de datos" si se usa una fuente de alimentación adicional.
 ** Requiere Módulo de Expansión (RS232, RS485, USB)
 *** Salida de Tamper
 (Ver sección 4 para conexiones)

FRANÇAIS Schéma de câblage

Jaune	P1-1	Beeper
Orange	P1-2	LED verte
Noir	P1-3	Masse
Rouge	P1-4	+DC
Drain	P1-5	*Masse blindage
Brun	P1-6	LED rouge
Bleu	P1-7	Hold
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
Vert	P2-3	Données 0
Blanc	P2-4	Données 1
Violet	P2-5	***Sortie auxiliaire
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* Le conducteur masse peut être utilisé comme ligne de retour de données une alimentation séparée est utilisée.
 ** Nécessite un module d'extension (RS232, RS485, USB)
 *** Sortie autoprotection
 (cf section 4 concernant le câblage)

PORTUGUÊS Diagrama de ligações

amarelo	P1-1	bíper
laranja	P1-2	LED verde
preto	P1-3	terra
vermelho	P1-4	+CC
dreno	P1-5	*terra do gabinete
marron	P1-6	LED vermelho
azul	P1-7	reserva
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
verde	P2-3	Dados 0 (dados)
branco	P2-4	Dados 1 (clock)
violeta	P2-5	***(placa presente)
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* O cabo de drenagem pode ser usado como "linha de retorno de dados" quando uma fonte de alimentação separada é utilizada.
 ** Exige módulo de expansão (RS232, RS485, USB)
 *** Saída de Tamper
 (veja seção 4 para conexões de terminal)

DEUTSCH Schaltplan

Gelb	P1-1	Signal
Orange	P1-2	Grüne LED
Schwarz	P1-3	Erde
Rot	P1-4	+Gleichstrom
Drain	P1-5	*Schirmerde
Braun	P1-6	Rote LED
Blau	P1-7	Halten
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
Grün	P2-3	Daten 0 (Daten)
Weiss	P2-4	Daten 1 (Zeit)
Violett	P2-5	*** (Karte vorhanden)
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* Gedrehtes Kabel kann als Leitung für "Datenrückführung" eingesetzt werden wenn ein separates Netzteil eingesetzt wird
 ** Erfordert Expansion Module (RS232, RS485 or USB)
 *** Tamper Schnittstelle
 (Siehe Abschnitt 4 für Terminal Verbindung)

ITALIANO Schema di collegamento

giallo	P1-1	Ronzatore
arancione	P1-2	Led verde
nero	P1-3	terra
rosa	P1-4	TX (trasmissione seriale)
cavo di terra	P1-5	*Schermo di terra
marrone	P1-6	Led rosso
blu	P1-7	Memoria
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
verde	P2-3	Dato 0 (dato)
bianco	P2-4	Dato 1 (clock)
viola	P2-5	*** (scheda attiva)
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* Drain wire can be "data return" line when a separate power supply is used
 ** Requires Expansion Module (RS232, RS485, USB)
 *** Tamper Output
 (See section 4 for terminal connections)

中文 布线图

黄色	P1-1	蜂鸣器
橙色	P1-2	绿色发光二极管
黑色	P1-3	接地
红色	P1-4	+DC
排流线	P1-5	*屏蔽接地
棕色	P1-6	红色发光二极管
蓝色	P1-7	保持
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
绿色	P2-3	数据
白色	P2-4	数据
紫色	P2-5	***非在可读范围内
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* 当读卡器单独供电时,读卡器上的干管导线要和控制器上的数据返回接口连接
 ** 需要扩充模块 (RS232,RS485,USB)
 *** 防拆输出
 (端子连接方式,请看第四节)

日本語 配線

黄色	P1-1	スピーカ
オレンジ	P1-2	LED 緑
黒	P1-3	アース
赤	P1-4	+DC
ドレイン	P1-5	*シールドグラウンド
茶色	P1-6	LED 赤
青	P1-7	ホールド
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
緑	P2-3	データ0 (データ)
白	P2-4	データ1 (クロック)
紫	P2-5	*** オープンコレクタ
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* 別で電源が供給される時,ドレイン線(ワイヤ線)はターナーリターンとして使用できます。

** オプションモジュールが必要です。[RS232, RS485, USB]
 *** タンパ出力(リーダーカバーの開閉異常信号)
 (Terminal connection の第4項目をご覧ください)

한국어 배선도

노랑	P1-1	Beeper 입력
오렌지	P1-2	녹색 LED
검정	P1-3	GND
빨강	P1-4	전원 (+)
드레인	P1-5	*실드 그라운드
갈색	P1-6	빨강 LED
파랑	P1-7	입력대기 옵션
	P2-1	**RS485-Y (GPIO4)
	P2-2	**RS485-Z/USB-D- (GPIO3)
녹색	P2-3	Wiegand 데이터 0
흰색	P2-4	Wiegand 데이터 1
보라색	P2-5	***오류 콜렉터 출력
	P2-6	**RS232-R/RS485-B/USB-D+ (GP102)
	P2-7	**RS232-T/RS485-A/USB-5V (GP101)

* 드레인 와이어는 전원공급장치가 개별적으로 사용될 때 "Data Return" 선이 될 수 있습니다.
 ** 확장 모듈이 필요합니다.
 *** 탭러 출력
 (단말기 접속에 관하여는 4항을 참조하십시오)

RW100, RW300, RW400 HSI Expansion Modules

EXPANSION MODULES NOT AVAILABLE FOR RP40)

EXPANSION MODULES CONNECT TO TERMINAL READERS

OS MÓDULOS DE EXPANSÃO CONECTAM AOS TERMINAIS DOS LECTORES


EXPANSION MODULES VERBINDEN SICH MIT TERMINAL READERN.

MODULO DI HSI COLLEGANO AI LECTORI TERMINALI

種々の端子接続用モジュールをご用意しております。

HSI 모듈들은 모든 터미널 리더기의 소켓에 접속하여 추가적인 옵션기능을 제공합니다.

Part # 3122 - RS 232
3123 - RS 485
3124 - USB

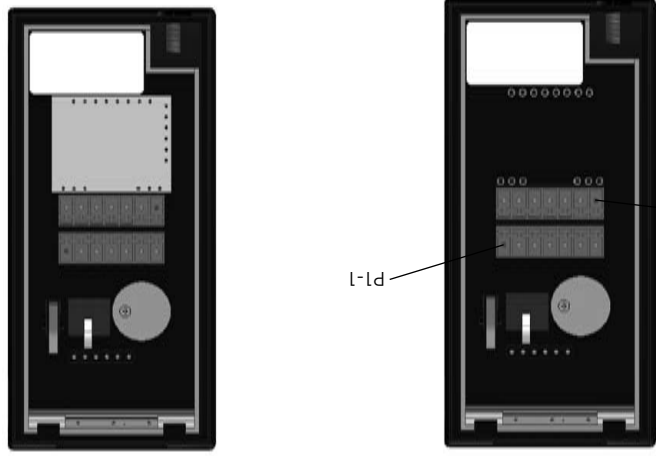

PARTS

PARTS

- 1 - iCLASS Reader
- 1 - Installation Manual
- 2 - 3.5 mm x .6 pitch x 12 mm Phillips machine screws
- 3 - #6-32 x .375" Phillips self-tapping machine screws
- 2 - #6 x 1.5" Phillips sheet metal screws
- 1 - #6 x .375" Spanner security screw, anti-tamper Recommended
- Up to 9 wire splices (pigtail)
- Cable, 5-9 conductor (Wieg. or RS232), 22 AWG shielded (pigtail)
- Linear DC Power supply
- Metal or plastic junction box
- Security Tool (for anti-tamper screw) HID 04-0001-03

COMPONENTES

- 1 lector
- 1 manual de instalación
- 2 Tornillos Phillips de 3.5mm x 12mm, paso 0.6
- 3 Tornillos autoperforantes N.º 6 para metales Phillips 32 x 0.375"
- 1 Tornillo de seguridad N.º contra sabotaje 0.375"
- Recomendado
- 9 empalmes para cable
- 1 cable, 5-9 conductores (Wiegand o RS-232) blindado 22AWG
- Fuente de alimentación lineal CC
- Caja de conexiones metálica o de plástico
- Interruptor magnético, Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T, GRI 110T o Aleph DC-2531
- Herramienta de seguridad (para tornillo contra sabotaje) HID 04-0001-03

PIÈCES

- 1 lecteur
- 1 notice d'installation
- Vis mécaniques Phillips 2 3,5 mm x 0,66 (pas) x 12
- 3Vis mécaniques Phillips autotaraudeuses #6-32 x 0,375"
- 1 vis de sécurité anti-intrusion à tête carrée #6 x 0,375"
- Recommandés
- 9 flûtes de jonction de fil
- 1 câble, 5-9 conducteurs (Wiegand ou RS-232), calibre 22AWG, blindé
- Alimentation c.c. linéaire
- Boîtier de jonction métallique ou plastique
- Contact d'autoprotection: Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T ou 110T ou Aleph DC-2531
- Outil de sécurité (pour vis anti-intrusion) HID 04-0001-03

PEÇAS

- 1 leitora
- 1 manual de instalação
- 2 parafusos Phillips para aplicação à máquina de 3,5 mm x 0,6 de passo x 12 mm
- 3 parafusos Phillips no 6 de auto-rosqueamento para aplicação à máquina de 32 x 0,375 pol.
- 1 parafuso de segurança de pino no 6 x 0,375 pol., anti-violação
- Recomenda-se
- 9 emendas de fio
- 1 cabo, condutor 5-9, (Wiegand ou RS232), 22AWG revestido
- Fonte de energia CD linear
- Caixa de junção metálica ou plástica
- Interruptor magnético - Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T ou 110T, ou Aleph DC2531
- Ferramenta de segurança (para o parafuso anti-violação) HID 04-0001-03

TEILE

- 1 Lesegerät
- 1 Installationshandbuch
- 2 3,5 mm x 12 mm Sechskantschraube (Gewindesteigung 6)
- 3 32 x 0,375" Sechskantschneidschraube Nr. 6
- 1 0,375" Sechskantsicherheitschraube, Sabotage-Schutz
- Empfohlen
- 9 Kabelverbinder
- 1 Kabel, 5-9 Leiter (Wiegand oder RS-232), 22 AWG geschirmt
- Lineare Gleichstromversorgung
- Kabelkasten aus Metall oder Plastik
- Magnetschalter, Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T oder 110T oder Aleph DC-2531
- Sicherheitswerkzeug (für die Sabotage-Schutzschraube) HID 04-0001-03

COMPONENTI

- 1 lettore
- 1 manuale di installazione
- 2 viti da macchina Philips 3,5 mm x passo 0,6 x 12 mm
- 3 viti da macchina autofilanti Philips numero 6-32 x 0,375 pollici
- 1 vite di sicurezza a prova di manomissione Spanner numero 6-32 x 0,375 pollici
- Consigliati
- 9 giunti conduttore
- 1 cavo, 5-9 conduttore (Wiegand o RS-232), schermato 22 AWG
- Alimentatore lineare c.c.
- Scatola di giunzione metallica o in plastica
- Interruttore magnetico Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T o Aleph DC-2531
- Utensile sicurezza (per vite a prova di manomissione) HID 04-0001-03

部 件

- 1 个读卡器
- 1 本安装手册
- 2 个 3.5 mm x .6 pitch x 12 十字机械螺丝
- 3 个 #6-32 x .375" 十字自紧机 械螺丝
- 1 个 #6 x .375" 扳手紧固螺 栓 · 抗干扰
- 推荐部件
- 9 个线路连接器
- 1 条电缆 (5-9 传导率) (Wiegand 或 RS-232), 22AWG 屏蔽式
- 线性 DC 电源
- 金属或塑料接线盒
- 磁性开关 - Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T 或 110T 或 Aleph DC-2531
- 紧固器 (用于紧固抗干扰螺栓) HID 04-0001-03
- 规格
- R10 (竖版): 10-16 VDC/65-225mA
- R30/RW300 (欧洲): 10-16 VDC/80-260mA
- R40/RW400 (美国): 10-16 VDC/80-260mA
- 至主机电缆长度: Wiegand - 500' (152m) 最大 RS-232 - 50' (15m)
- 温度: -55°C 至 65°C
- 开放收集器输出: sink -40mA, source -1mA

部 品

- リーダ 1
- 取り付けマニュアル 1
- 3.5mmX0.6 ピッチ X12mm プラス小ネジ 2
- # 6-32X0.375" セルフタッ プング・プラスネジ 3
- # 6X0.375" 耐タンパ・ スパナ式セキュリティネジ 1
- 推奨
- ワイヤスプライス 9
- 5-9 芯 (ワイヤガードまたは RS-232) シールドケーブル 22AWG 1 本
- リニア DC 電源
- 金属製またはプラスチック製 接続ボックス
- マグネツトスイッチー Ademco 945T, Sentrol 1038T, GRI 100T または 110T, もしくは Aleph DC-2531
- セキュリティツール (耐タンパネジ用) HID 04-0001-03
- 仕様
- R10 (マリオン用): 10 - 16 VDC/65-225mA
- R30/RW300 (欧州規格): 10 - 16 VDC/80 - 260mA
- R40/RW400 (米国規格): 10 - 16 VDC/80 - 260mA
- ホストまでのケーブル長: ウィーガンド - 最大 500' (152m) RS-232-50' (15m)
- 温度: -35 °C ~ 65 °C
- オープンコレクタ出力: シンク -40mA、ソース -1mA

부 품

- 1 - iCLASS 리더기
- 1 - 설치 매뉴얼
- 2 - 3.5 mm x 0.6 피치 x 12 mm (+)형 기계용 나사
- 3 - #6-32 x 0.375 인치 (+)형 자동 탭 기계용 나사
- 2 - #6 x 1.5 인치 (+)형 판 금 나사
- 1 - #6 x 0.375 인치 스페너 안 전 나사, 안타-탐퍼 권장
- 최대 9 Line 케이블 (Pigtail)
- 케이블, 5-9 컨덕터 (Wieg. 또는 RS232), 22 AWG 차폐 전선 (Pigtail)
- Linear DC 파워 서플라이
- 금속 또는 플라스틱 접합 박스
- 보안 툴 (안타-탐퍼용나사) HID 04-0001-03

OPTIONAL FEATURES

- Expansion Modules are available which plug into all terminal readers to provide optional functionality. 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB. (Expansion Modules not available for RP40)
- Open Collector Output - controls an external device (16 VDC Max) operating in Host Mode only. See iCLASS Application Note for details.
- Configuration Options - Configure LED, Speaker, keypad operation, keypad lighting, and other features. See How To Order Guide or iCLASS Application Note for details.
- Hold Input - when asserted, this line either buffers a card or disables a card read until released, as configured.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Existen Modulo de Expansión, los cuales pueden ser conectados en todas las lectoras para proporcionar funciones opcionales. 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB.
- Salida a colector abierto - Controla un dispositivo externo (16 VCC Máx.) operando en Modo Host solamente. Para mayor información, consulte la Nota de Aplicación de iCLASS.
- Opciones de configuración - Permite configurar el Led, altavoz y otras características. Para más detalles, consulte la Guía Cómo Hacer su Pedido o la Nota de Aplicación de iCLASS.
- Entrada de retención - Según sea la configuración, cuando esta línea se activa, se almacena el valor de la última tarjeta leída o se deshabilita la lectura. Esto sucederá mientras esta línea permanezca activada.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Des modules optionnels d'extension sont disponibles. Ils sont compatibles avec l'ensemble des lecteurs équipés d'un bornier. 3122 : ext RS232 ; 3123 : ext RS485 ; 3124 : ext USB
- Sortie auxiliaire : peut être pilotée via la liaison série. Cf la note d'application iCLASS N° 28
- Configurations optionnelles : fonctionnement des LED, du Beeper, et autres fonctionnalités. Cf le guide de commande pour plus de détails
- Entrée Hold : permet, si utilisée, de mémoriser une carte ou de désactiver la lecture de cartes selon la configuration choisie.

RECURSOS OPCIONAIS

- Os módulo de expansão estão disponíveis e podem ser conectados às saídas de todos os leitores, podendo obter funcionalidades opcionais 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB.
- Tomada aberta de captação - controla um dispositivo externo (máximo de 16 VDC) em operação exclusivamente no modo host. Para obter maiores detalhes, consulte a observação de aplicação do iCLASS.
- Opções de configuração - configura o LED, o alto-falante e os outros recursos. Para obter maiores detalhes, consulte o guia "Como fazer seu pedido" ou a observação de aplicação do iCLASS.
- Bloqueio de entrada de sinal - quando ativada, esta linha impede a utilização do cartão lido, ou desativa o cartão lido, até o momento em que for liberado, de acordo com a configuração.

OPTIONALE FUNKTIONEN

- HSI Module welche in alle Terminal Reader passen, sind verfügbar um zusätzliche Funktionalitäten bereit zu stellen. 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB.
- Offener Kollektorausgang - steuert ein externes Gerät (16 V max.), das nur im Hostmodus betrieben wird. Nähere Informationen unter iCLASS Anwendungshinweis.
- Konfigurationsoptionen - LED, Lautsprecher und anderes konfigurieren. Nähere Informationen unter Auftragsleitfaden oder iCLASS Anwendungshinweis.
- Halteingang - wenn aktiviert, puffert diese Leitung entweder eine Karte oder deaktiviert eine Kartenlesung bis zur Freigabe, je nach Konfiguration.

FUNZIONI OPZIONALI

- Expansion Modules are available which plug into all terminal readers to provide optional functionality. 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB.
- Uscita collettore aperto - controlla un dispositivo esterno (mass. 16 V c.c.) che funziona solo in modalità host. Per dettagli, vedere la nota applicativa iCLASS.
- Opzioni di configurazione - per configurare il LED, lo speaker e altre funzioni. Per dettagli, vedere la guida alle ordinazioni o la nota applicativa iCLASS.
- Ingresso trattenuta - quando viene attivata, questa linea mette in buffer una scheda o disabilita una scheda, secondo la configurazione.

选择性功能

- HSI模块用未插入读卡器中,提供附加功能: 部件号 接口
- 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB
- 开放收集器输出 - 控制一个仅以主机模式操作的外部设备 (最大 16VDC)。详情请见 iCLASS Application Note (iCLASS 应用说明)。
- 配置选择 - 配置 LED 扬声器和其他功能。参见 How To Order Guide (订购指南)或 iCLASS Application Note (iCLASS 应用说明)。
- 暂停输入 - 使用这一功能时, 该线路会根据不同的设置减少读卡灵敏度或不读卡, 直至取消使用该功能为止。

オプション機能

- HIS モジュール (オプション) にてRS232C、RS485 また USB出力に対応します。
- オープンコレクタ出力 - ホストモードのみで動作する外部デバイス (最大 16VDC) の制御。詳しくは iCLASS アプリケーションノートを参照。
- コンフィギュレーションオプション - LED、スピーカ、その他の機能のコンフィギュレーションを設定。詳しくは注文方法の手引きもしくは iCLASS アプリケーションノートを参照。
- ホールド入力 - アサーションの際、設定にしたがって、ラインが開放されるまでカードのバッファを行うか、カードの読み出しを無効にする。

옵션 기능들

- HSI 모듈들은 모든 터미널 리더기의 소켓에 접속하여 추가적인 옵션기능을 제공합니다.
- 3122 - RS232, 3123 - RS485, 3124 - USB.
- 오픈 콜렉터 출력 - 외부장치(최대 16VDC)를 제어 합니다. 단, 호스트 모드일 때 작동합니다. 자세한 내용은 iCLASS 애플리케이션 노트를 참조하십시오.
- 환경 설정 - LED, 스피커, 키패드 동작 및 발광 등과 그의 다른 특성들의 환경을 설정 하십시오. 자세한 내용은 주문 안내서 또는 iCLASS 애플리케이션 노트를 참조하십시오.
- 입력 대기 - 신호 감지를 했을 경우, 설정된 대로 이 라인은 감지가 해제될 때 까지 한 개의 카드를 임시로 저장하거나, 카드가 읽히지 않도록 합니다.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference that may cause undesired operation.

- For proper regulatory compliance, the drain wire should be disconnected at the power supply end of the cable.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The Reader is intended to be powered from a limited power source output of a previously certified power supply.

HID Global
9292 Jeronimo Road
Irvine, California
92618-1905 USA

tel:
+1 (949) 598-1600
U.S. (800) 237-7769
fax:
+1 (949) 598-1690
email:
tech@hidcorp.com

www.hidcorp.com



6300-900 Rev A.2

Patent Pending For This Product

INSTALLATION
INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO
INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE
安裝
取り付け
설치

iCLASS[®] by

